


Jármu diagnosztikai berendezéshez alátámasztó transzformátor

ÖTTEVÉNY ÁLLOMÁS

Szakaszolók szabványos állása			
Bpb	Zárt	R1	Nyitott
Bpj	Zárt	R2	Nyitott
Hhb	Zárt	Ü1	Zárt
Hhj	Zárt	Ü2	Zárt
Áb	Zárt	Ü3	Zárt
Áj	Zárt	Ü4	Zárt
Öb	Zárt	STR	Zárt
Öj	Zárt		

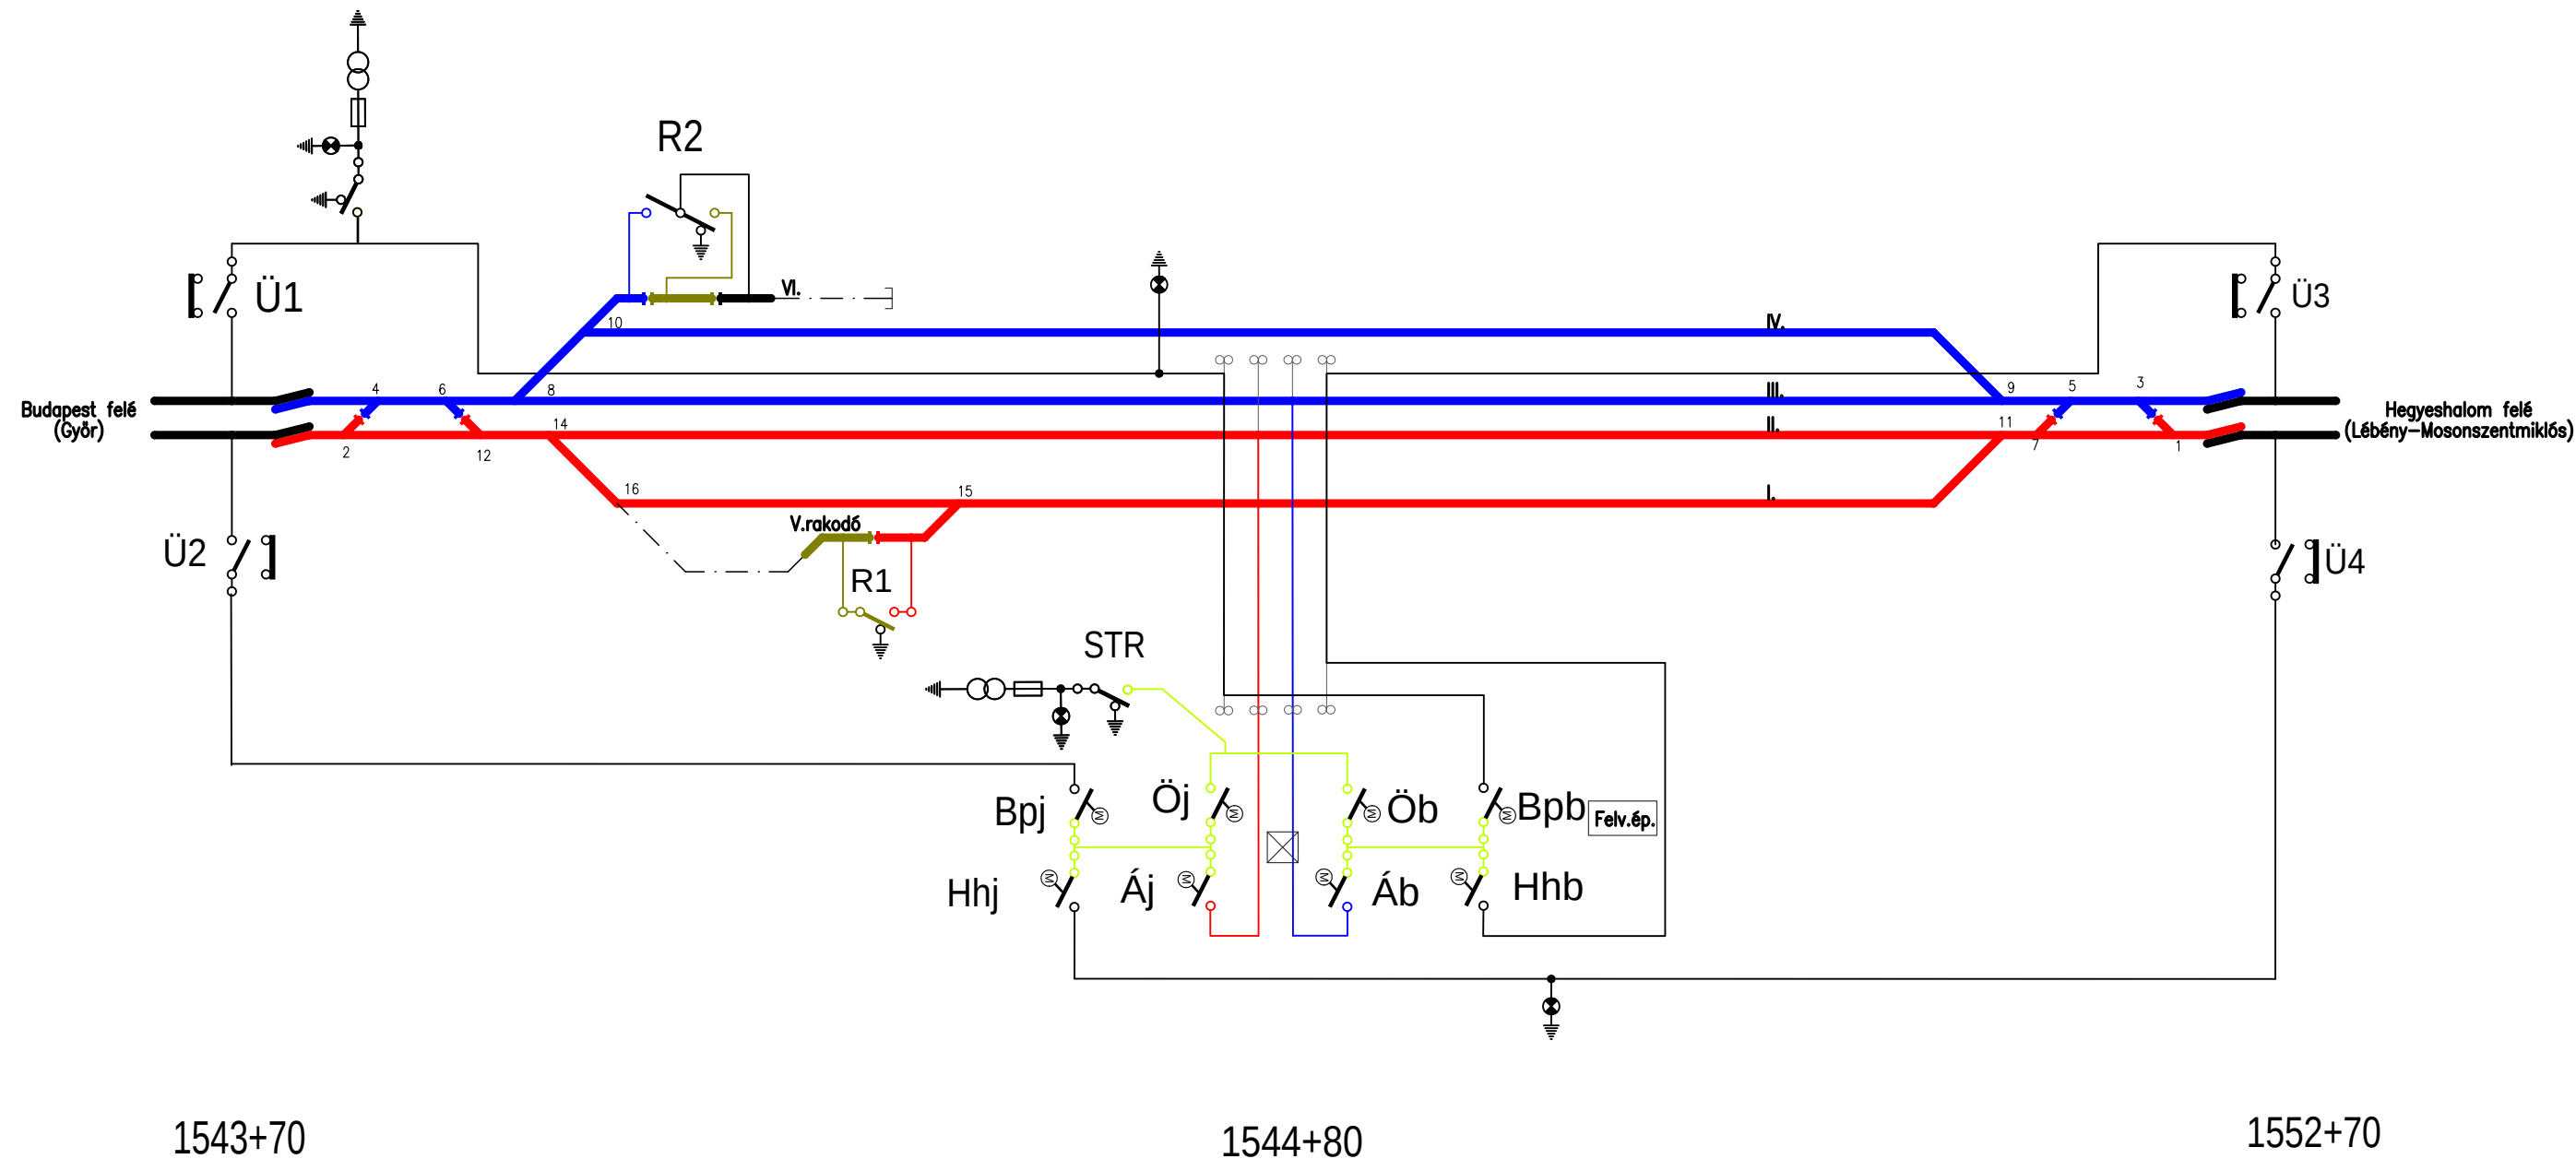

Tárgy:		ÖTTEVÉNY ÁLLOMÁS		Rajzszám:	
Rajzoló:		VONTATÁSI FELSŐVEZETÉK KAPCSOLÁSI VÁZLATA		Tervszám:	
Felelős tervező:		Ellenőr:			